

市民プール(161)

測定場所：市民プール


住所：増林三丁目2-2地内

測定日時：平成 26 年 10 月 24 日（金曜）

9 時 55 分 ~ 10 時 16 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

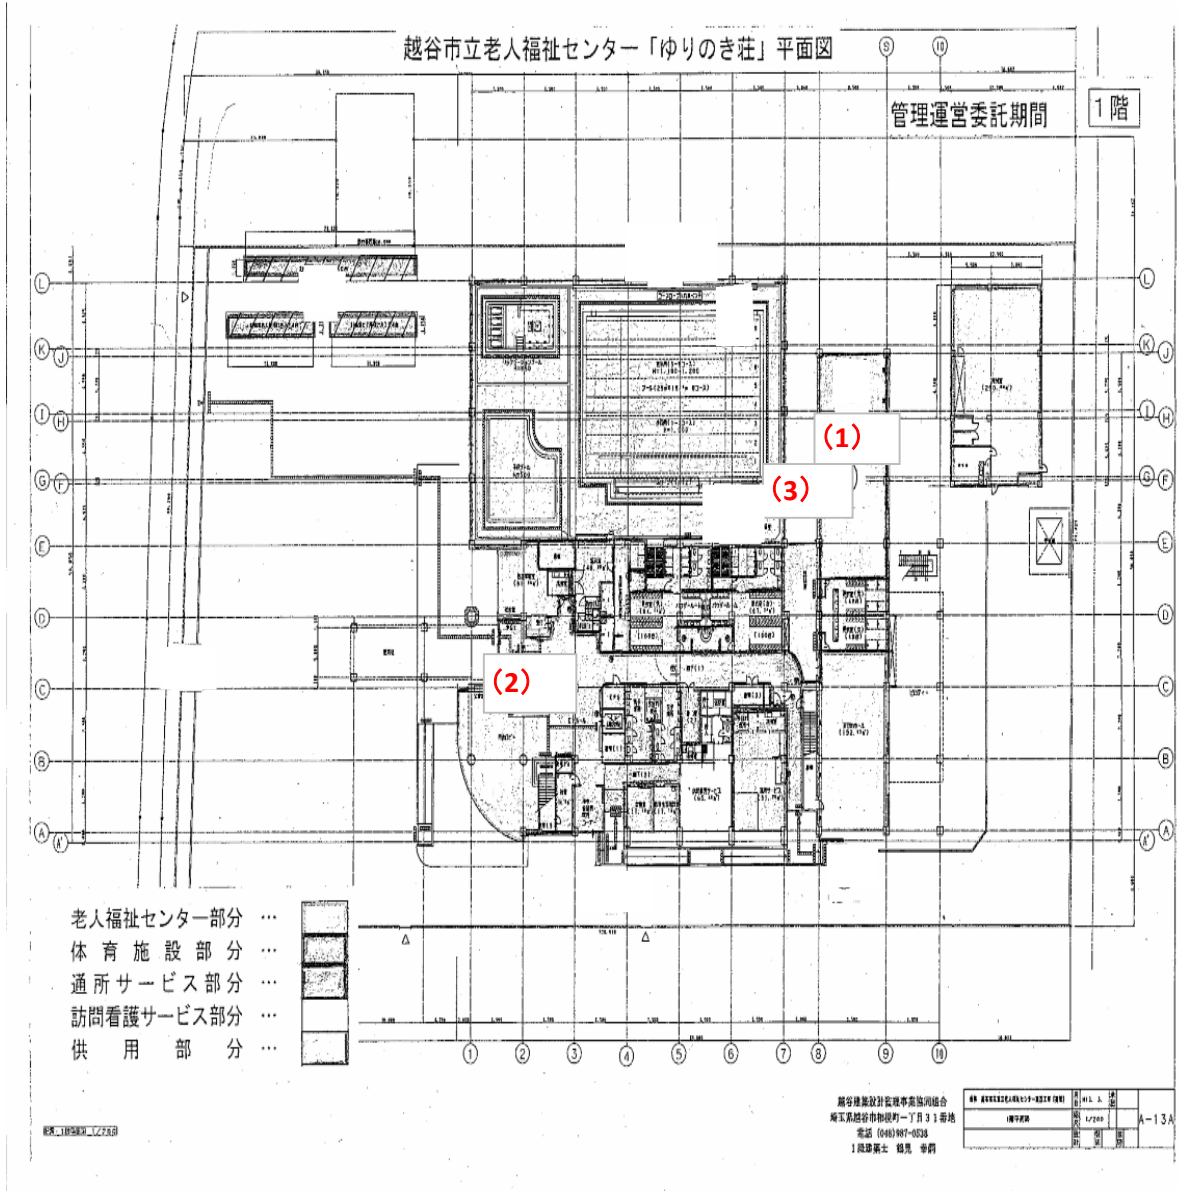

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) トレーニングルーム（中央）	0.04	0.04	0.04
(2) 玄関	0.07	0.06	0.05
(3) 雨水落場（樋）	0.11	0.05	0.05