

東越谷学童保育室(051)

測定場所：東越谷学童保育室


住所：東越谷6-1040

測定日時：平成 27 年 10 月 5 日（月 曜）

9 時 35 分 ～ 9 時 40 分

測定者：環境政策課

天気：晴れ

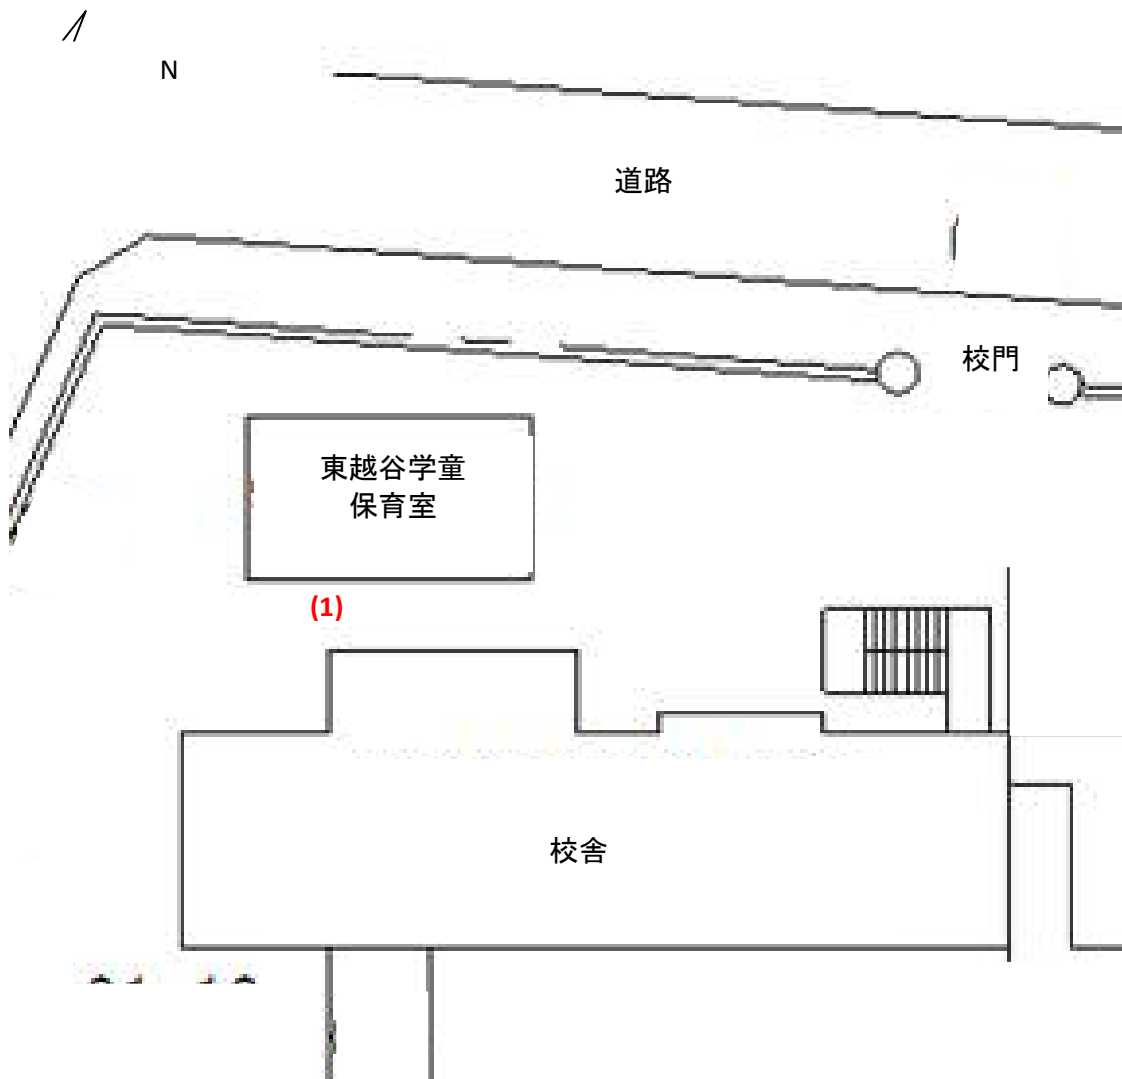

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.07	0.07	0.08