

弥栄学童保育室(052)


測定場所：弥栄学童保育室

住所：北川崎725

測定日時：平成 27 年 10 月 9 日（金 曜）  
10 時 10 分 ～ 10 時 15 分

測定者：学校管理課

天気：晴れ

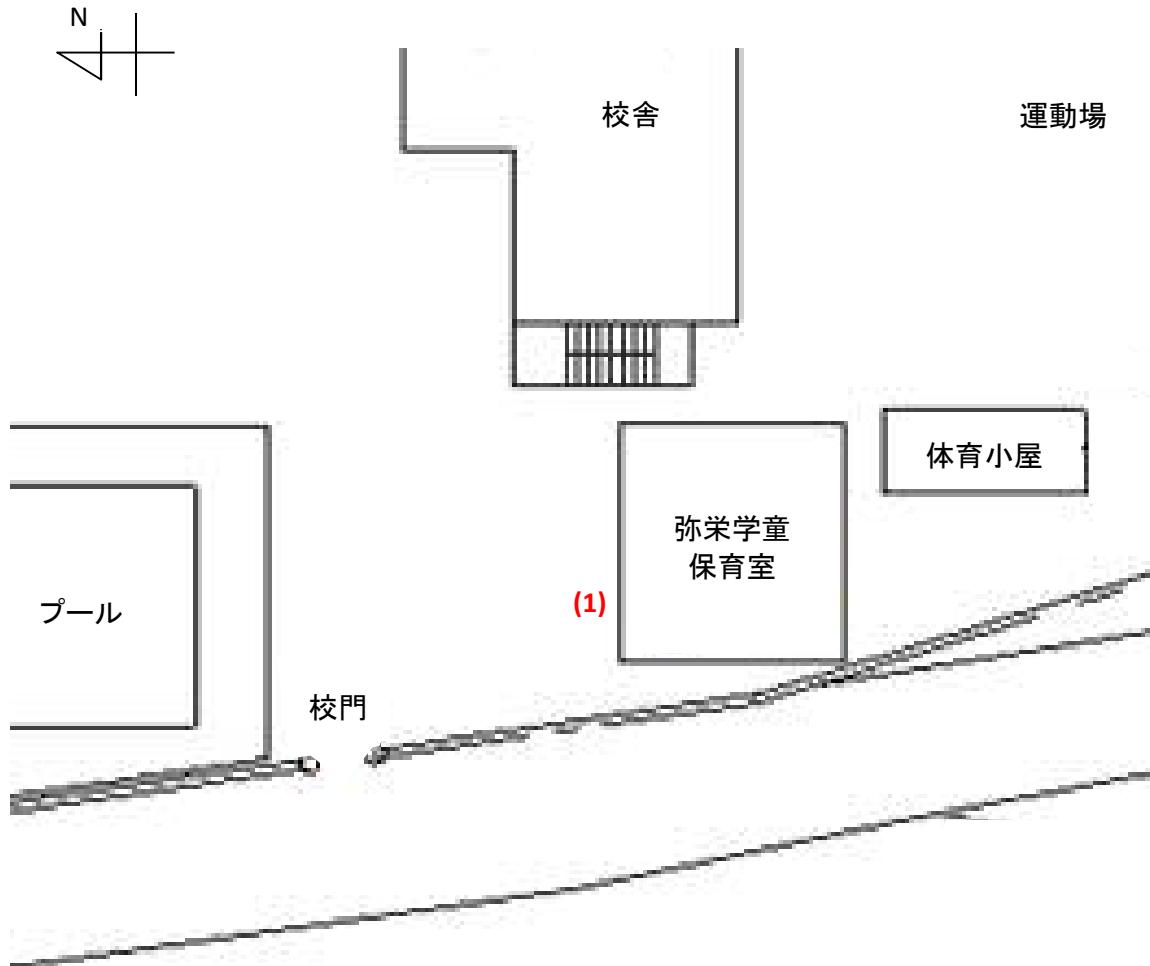

| 測定地点   | 測定結果<br>(マイクロシーベルトパーアワー) |        |      |
|--------|--------------------------|--------|------|
|        | 地上5cm                    | 地上50cm | 地上1m |
| (1) 玄関 | 0.07                     | 0.08   | 0.08 |