大袋北学童保育室(053)

測 定 場 所 ： 大袋北学童保育室
住　　所 ： 袋山515
測 定 日 時 ： 平成 27 年 10 月 8 日 （ 木 曜 ）
13 時 0 分 ～ 13 時 5 分
測　定　者 ： 環境政策課
天　　気 ： 晴れ

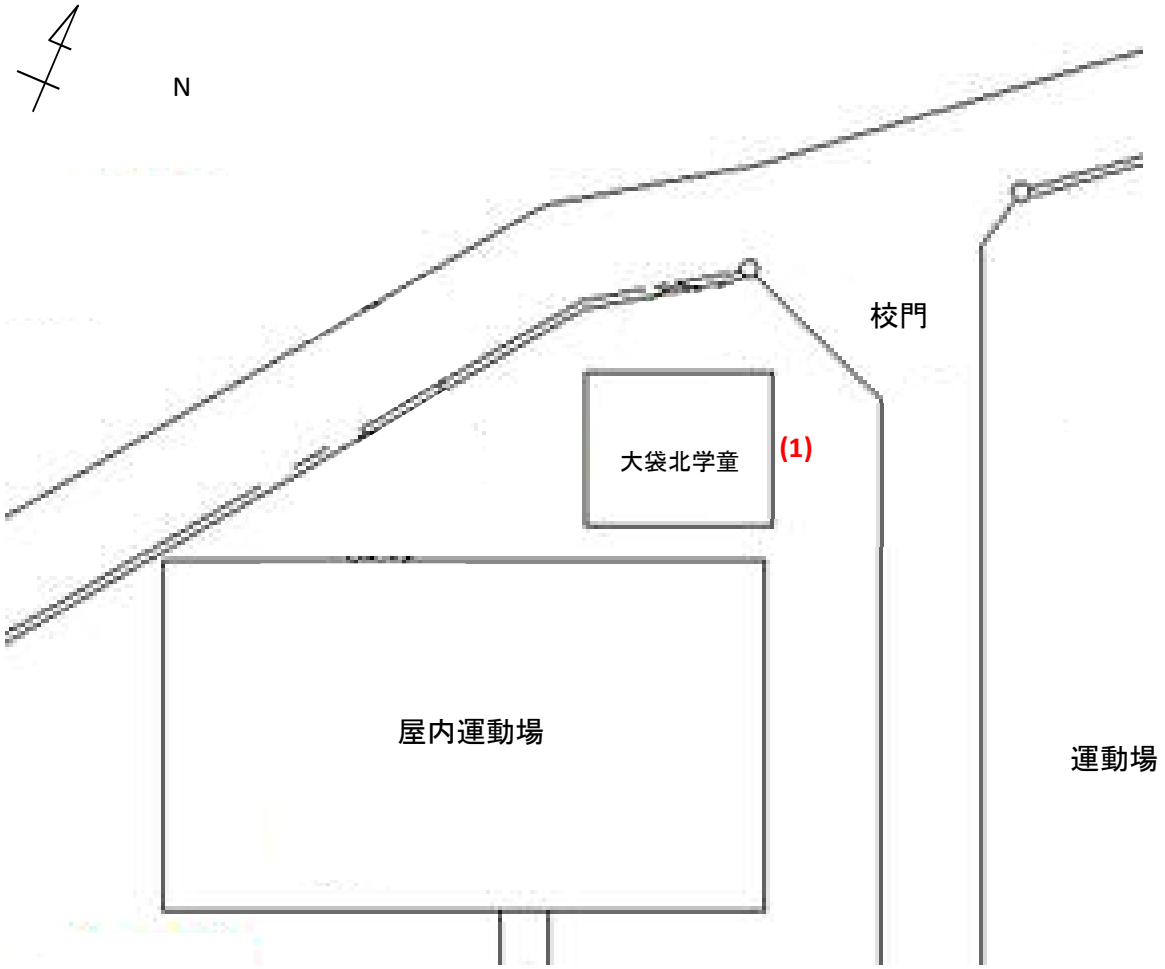

測定地点	測定結果（マイクロシーベルトパーアワー）		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1)　玄関	0.06	0.05	0.05