

増林学童保育室(065)

測定場所：増林学童保育室


住所：増林2-512

測定日時：平成 27 年 10 月 9 日（金曜）

13 時 25 分 ～ 13 時 30 分

測定者：学校管理課

天気：晴れ

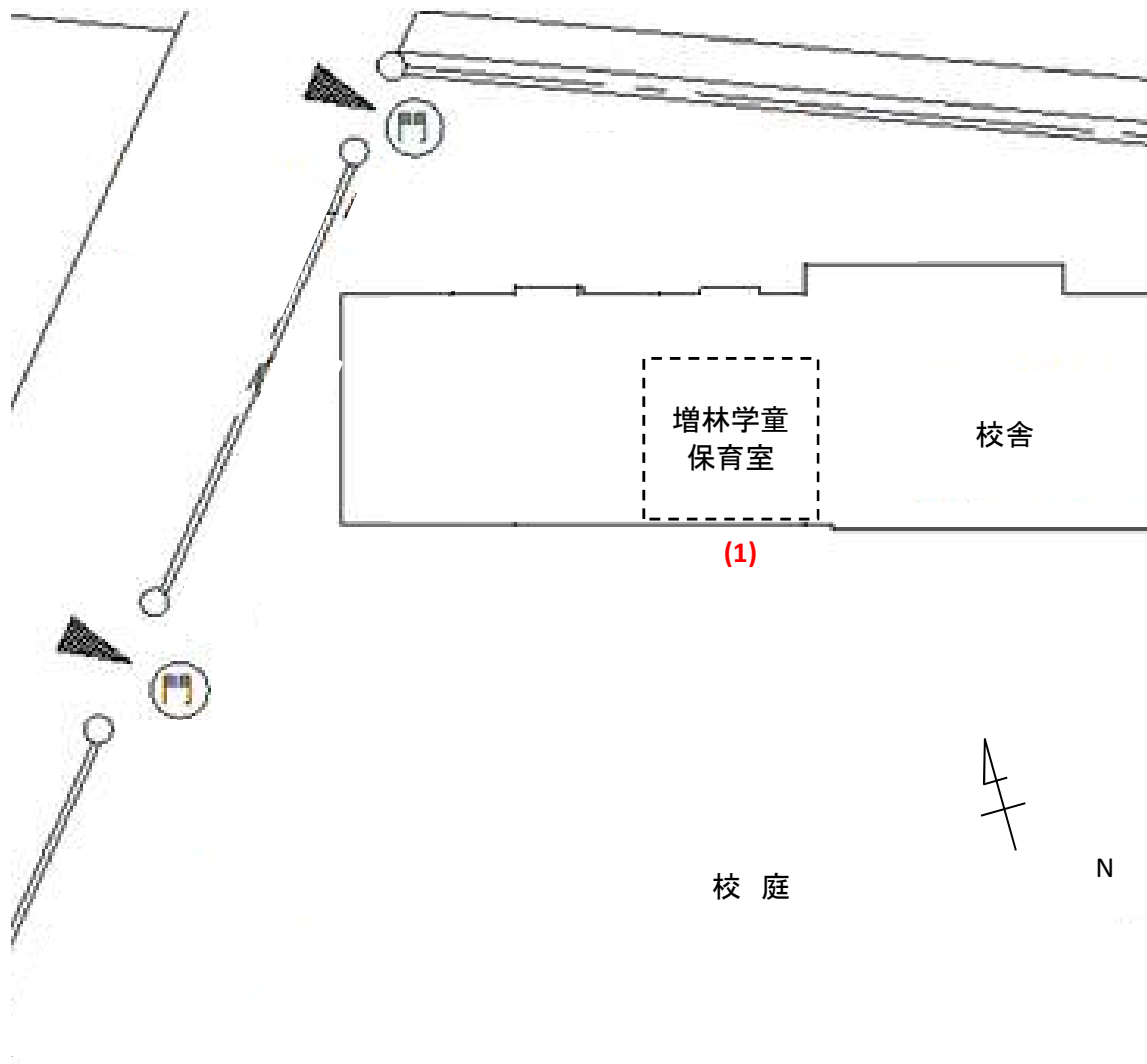

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.09	0.08	0.08