

荻島学童保育室(073)

測定場所：荻島学童保育室


住所：南荻島185-1

測定日時：平成 27 年 10 月 8 日（木曜）

15 時 10 分 ～ 15 時 15 分

測定者：環境政策課

天気：晴れ

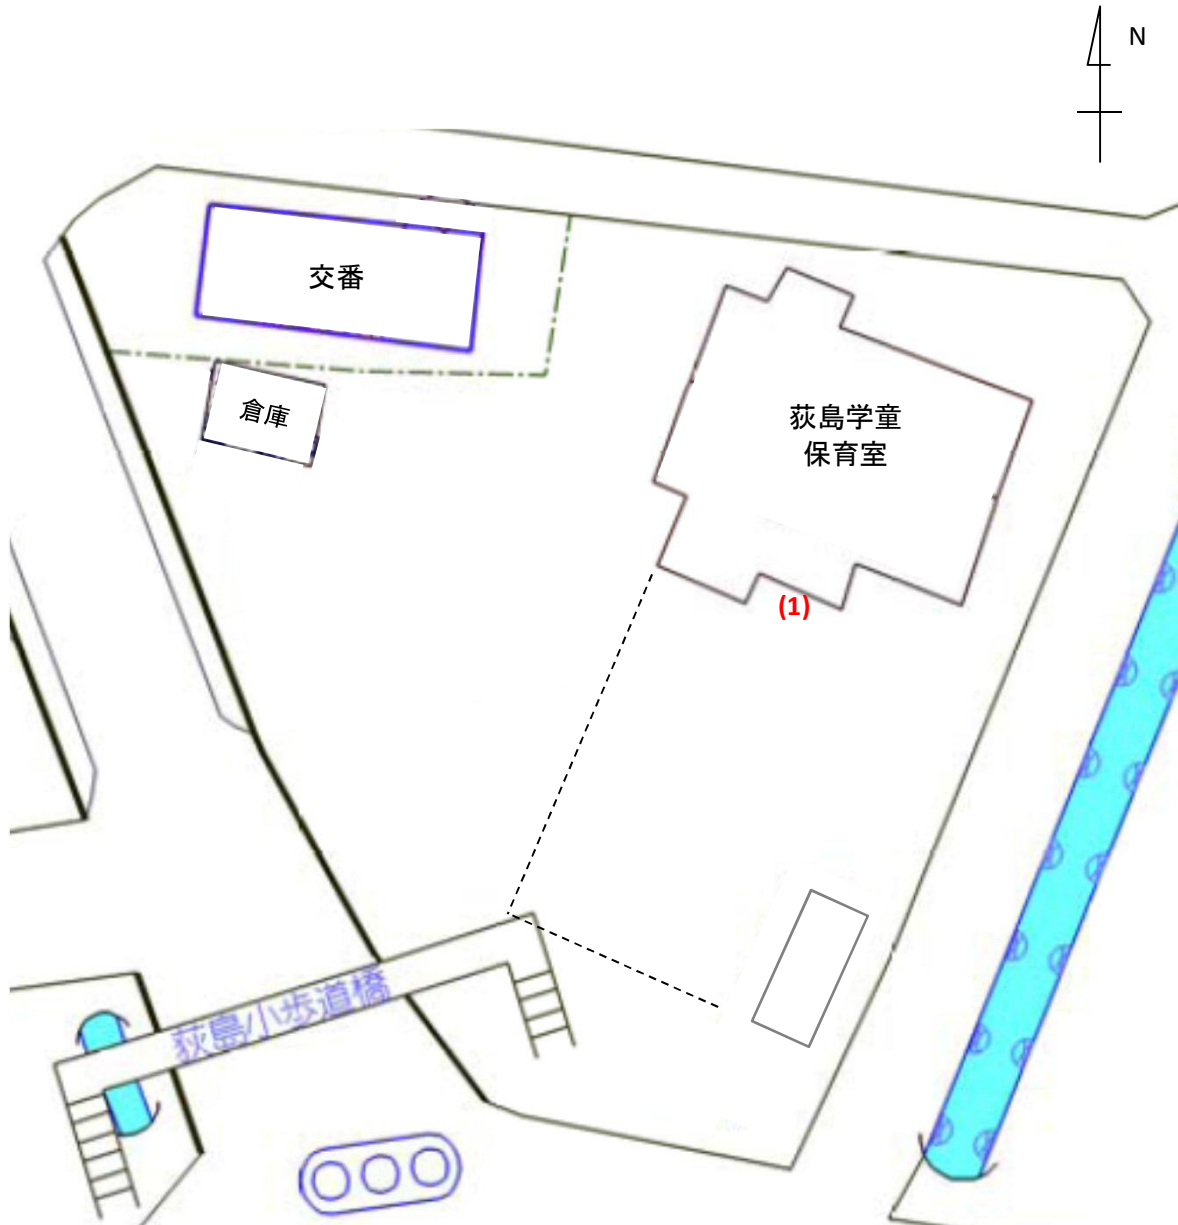

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.06	0.06	0.06