

城ノ上学童保育室(074)

測定場所：城ノ上学童保育室


住所：増林6066-1

測定日時：平成27年10月9日（金曜）

15時15分～15時20分

測定者：学校管理課

天気：晴れ

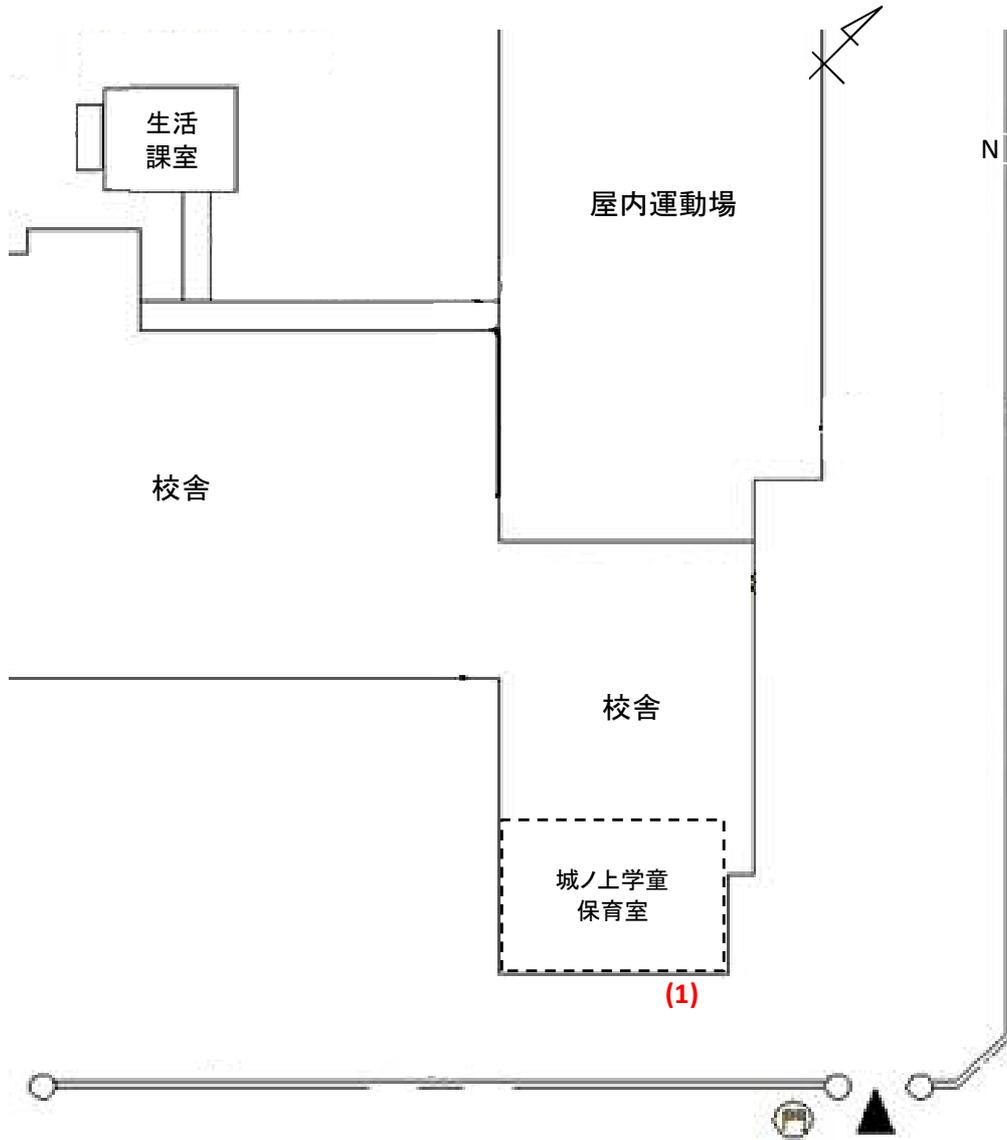

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.06	0.05	0.05