

蒲生第二学童保育室(076)


測定場所：蒲生第二学童保育室

住所：蒲生旭町1-75

測定日時：平成27年10月5日（月曜）
15時20分～15時25分

測定者：環境政策課

天気：晴れ

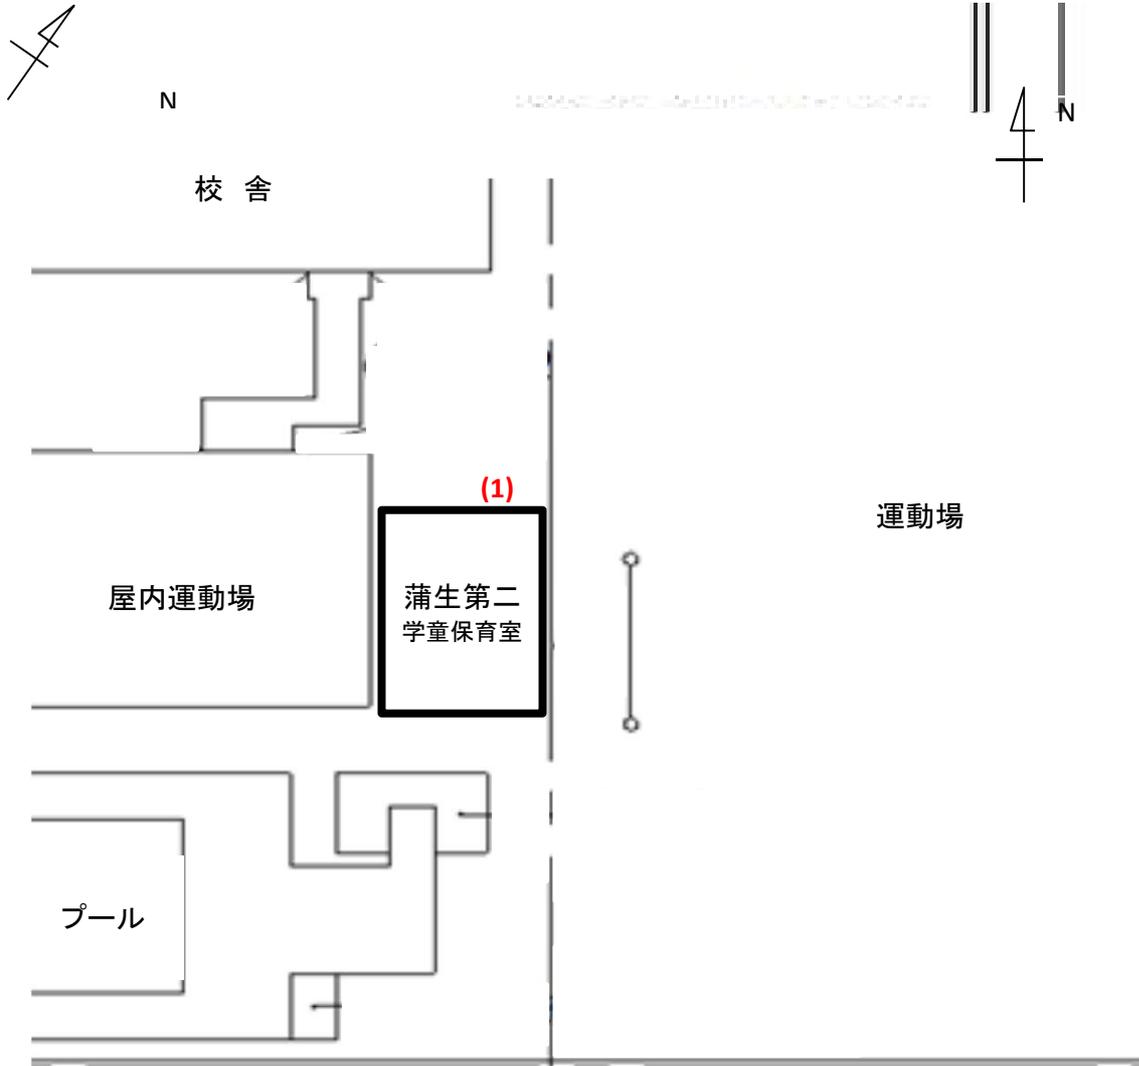

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.07	0.06	0.07