

児童発達支援センター(146)

測定場所：児童発達支援センター


住所：増林5827番地1

測定日時：平成 27 年 11 月 4 日（水曜）

13 時 35 分 ～ 13 時 45 分

測定者：子育て支援課児童発達支援センター

天気：晴れ

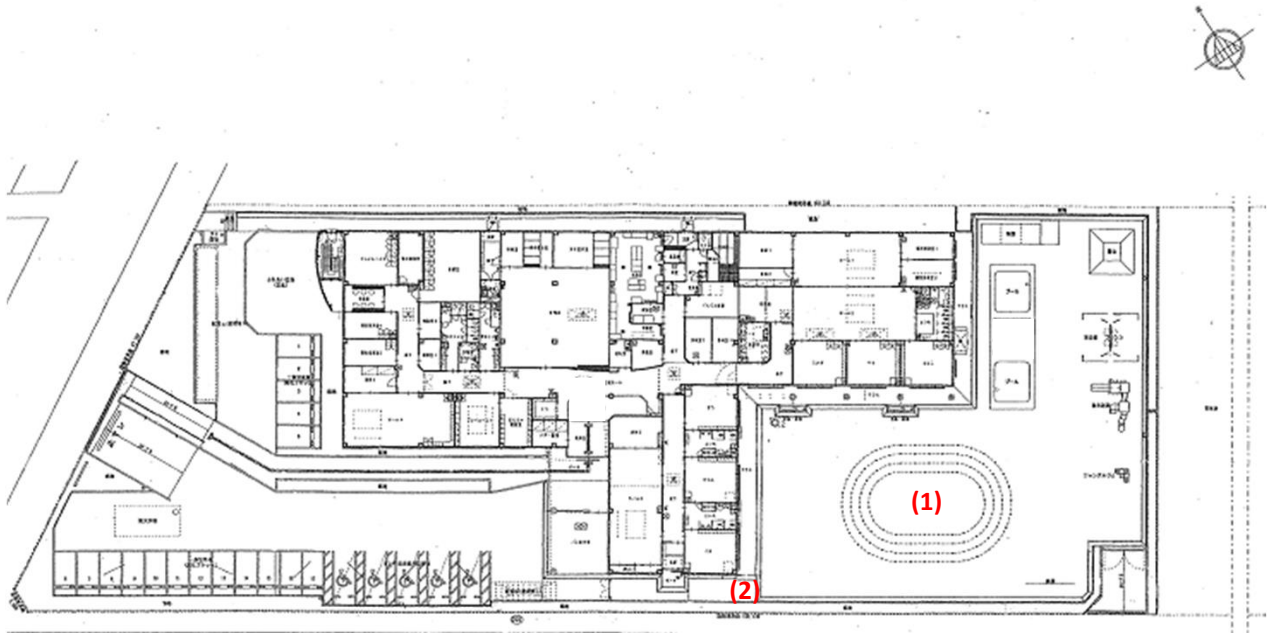

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.06	0.06	0.06
(2) 雨樋	0.06	0.06	0.05