

南越谷学童保育室【C-2】(048)


測定場所：南越谷学童保育室【C-2】

住所：南越谷4-21-1

測定日時：平成 28 年 10 月 4 日（火曜）  
9 時 35 分 ~ 9 時 40 分

測定者：環境政策課

天気：晴れ

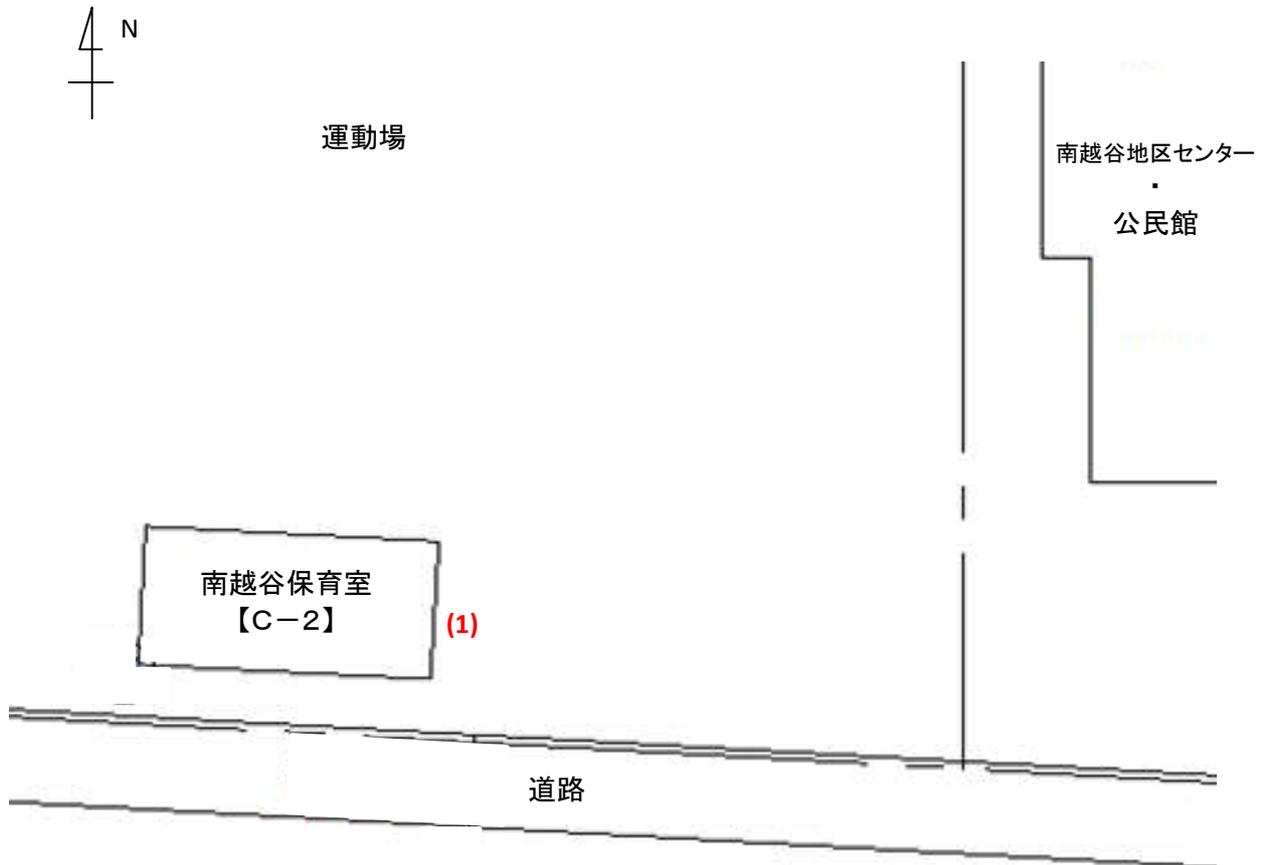

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.05	0.05	0.05