

大袋学童保育室(050)


測定場所：大袋学童保育室

住所：大竹147

測定日時：平成28年10月6日（木曜）
11時30分～11時35分

測定者：環境政策課

天気：晴れ

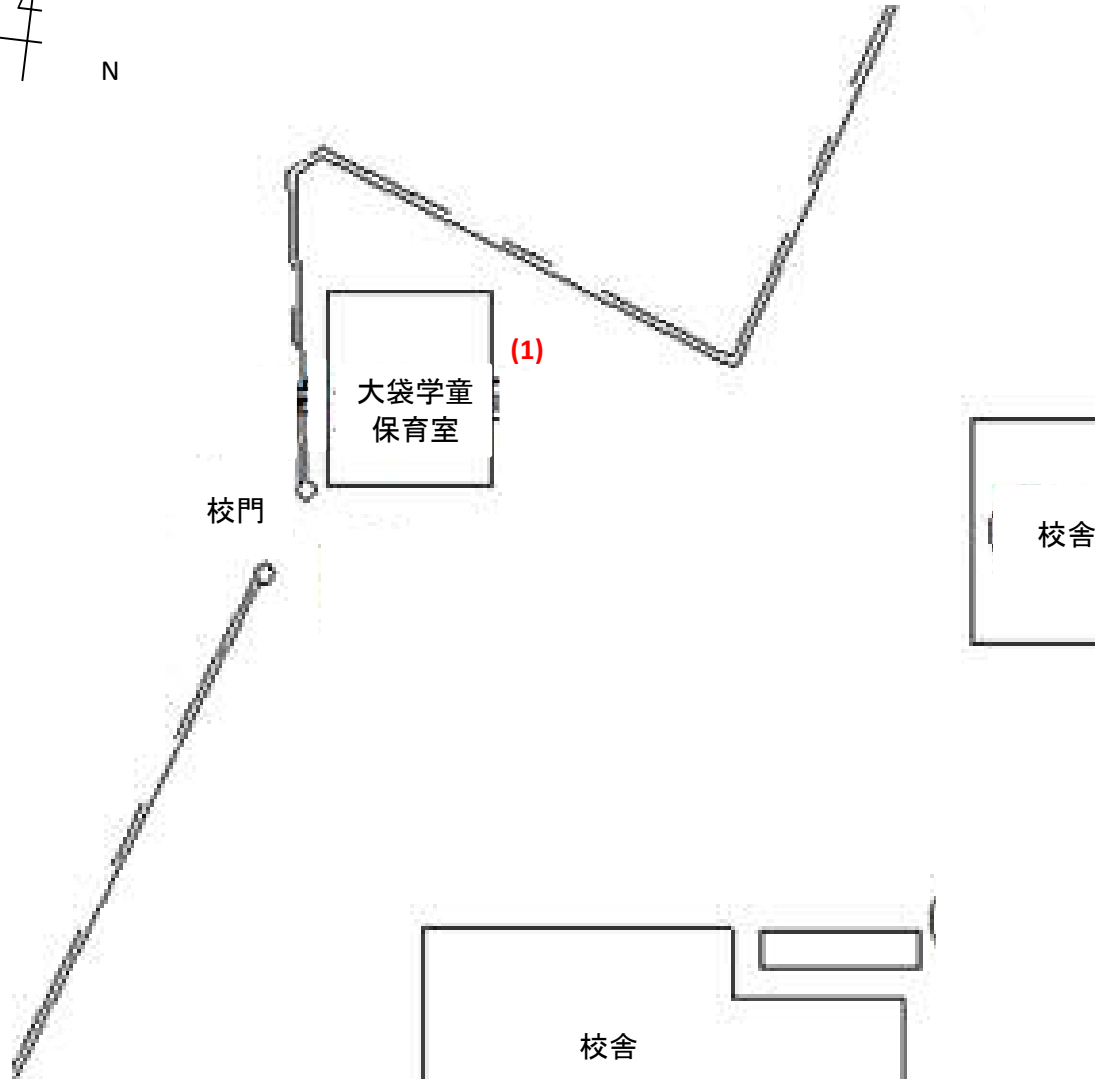

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.07	0.06	0.06