

東越谷学童保育室(051)


測定場所：東越谷学童保育室

住所：東越谷6-1040

測定日時：平成28年10月4日（火曜）
13時50分～13時55分

測定者：環境政策課

天気：晴れ

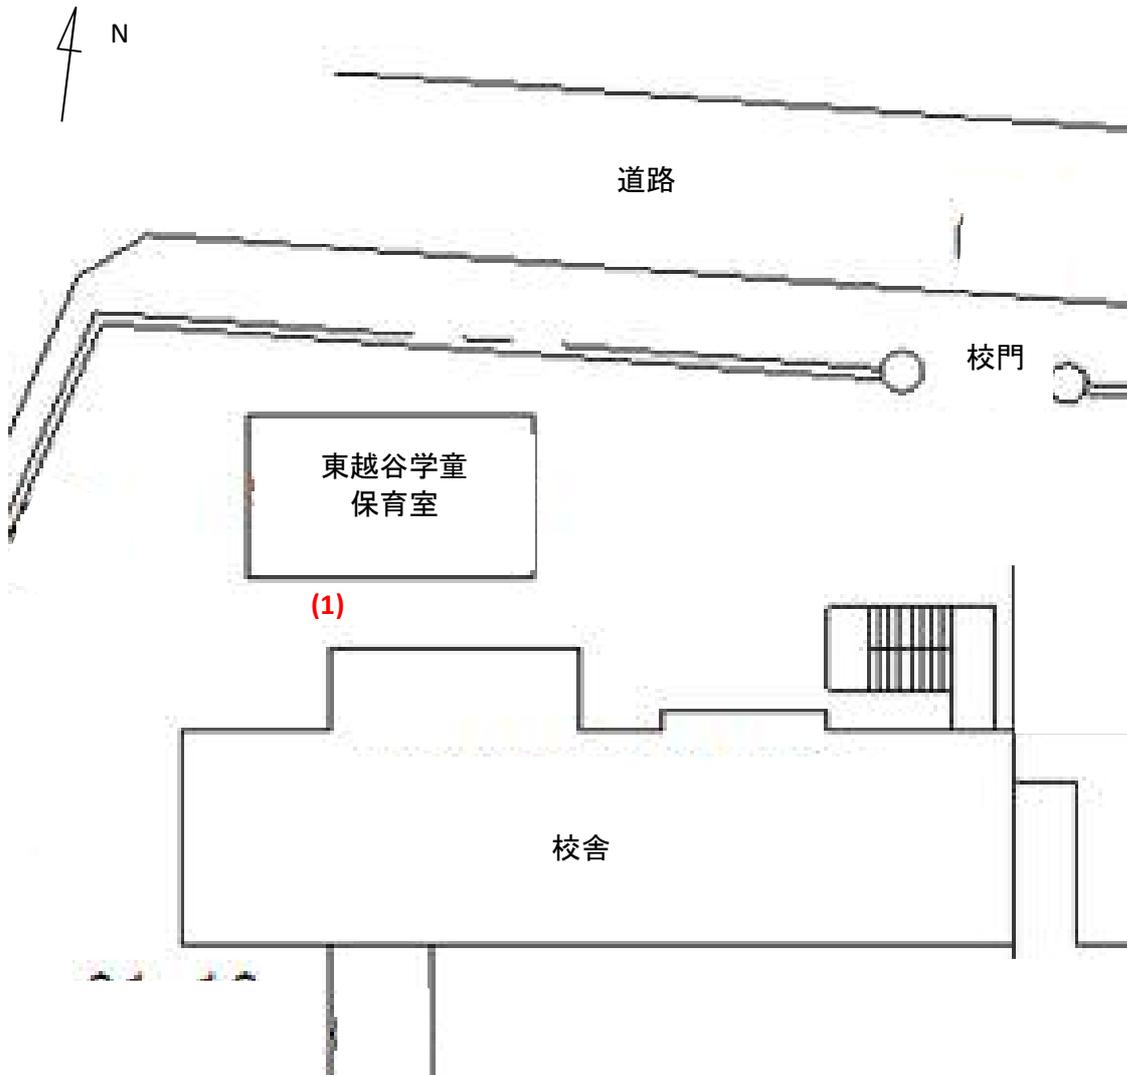

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|--------|--------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (1) 玄関 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |