

弥栄学童保育室(052)

測定場所：弥栄学童保育室


住所：北川崎725

測定日時：平成28年10月18日（火曜）

15時26分～15時31分

測定者：学校管理課

天気：晴れ

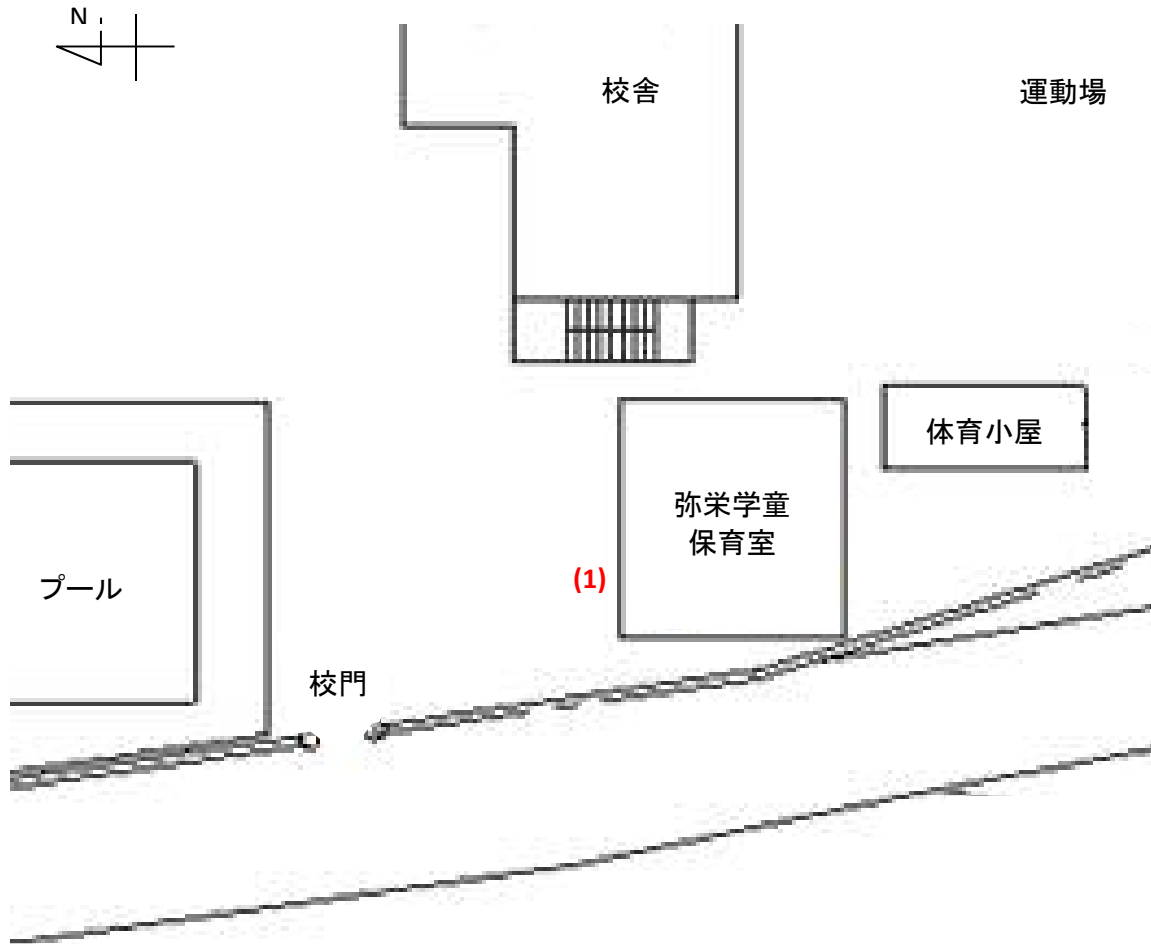

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.07	0.07	0.08