

蒲生南学童保育室(055)

測定場所：蒲生南学童保育室


住所：南町1-8-1

測定日時：平成28年10月3日（月曜）

9時45分～9時50分

測定者：環境政策課

天気：曇り

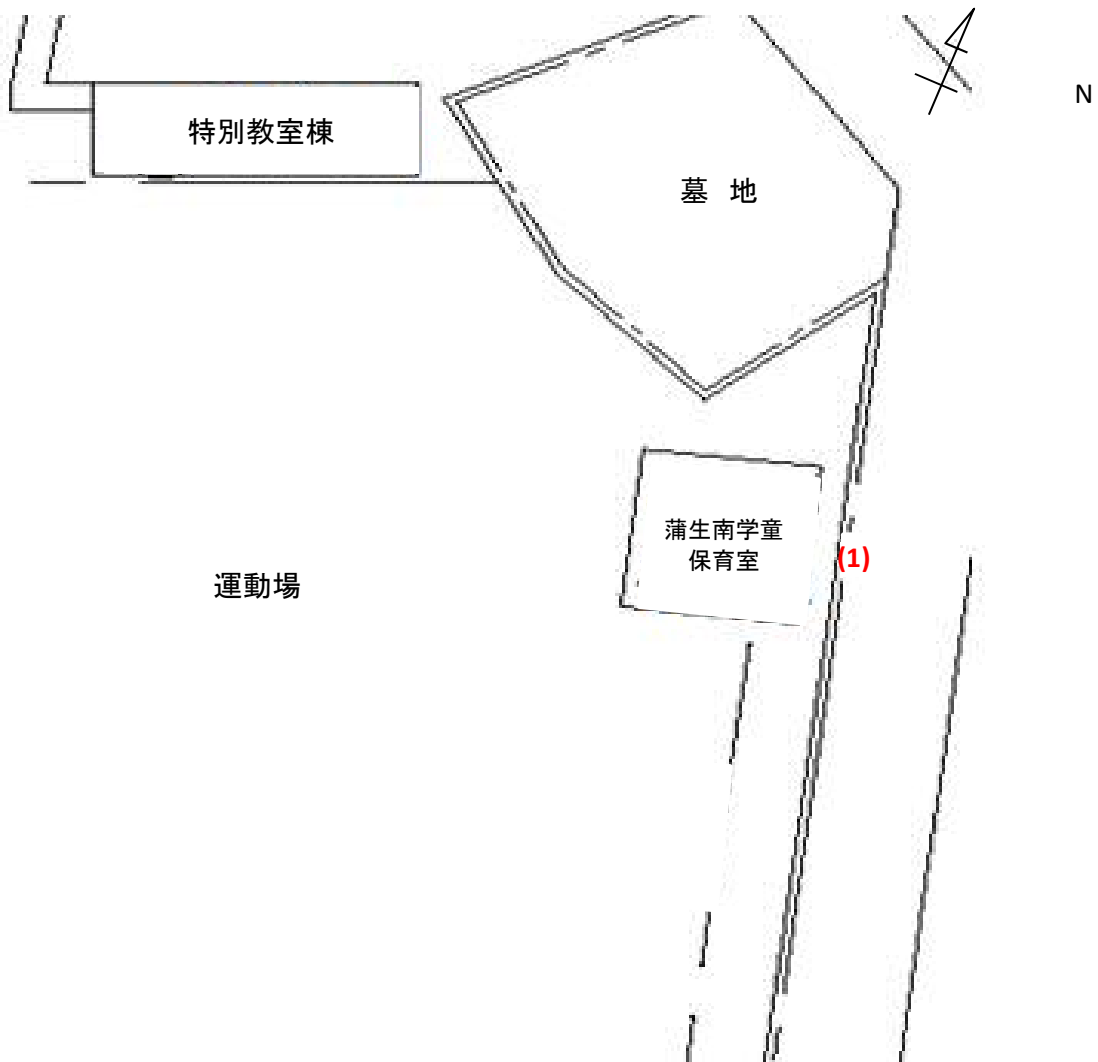

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.06	0.06	0.06