

桜井南学童保育室(057)


測定場所：桜井南学童保育室

住所：下間久里226

測定日時：平成28年10月6日（木曜）
15時45分～15時50分

測定者：環境政策課

天気：晴れ

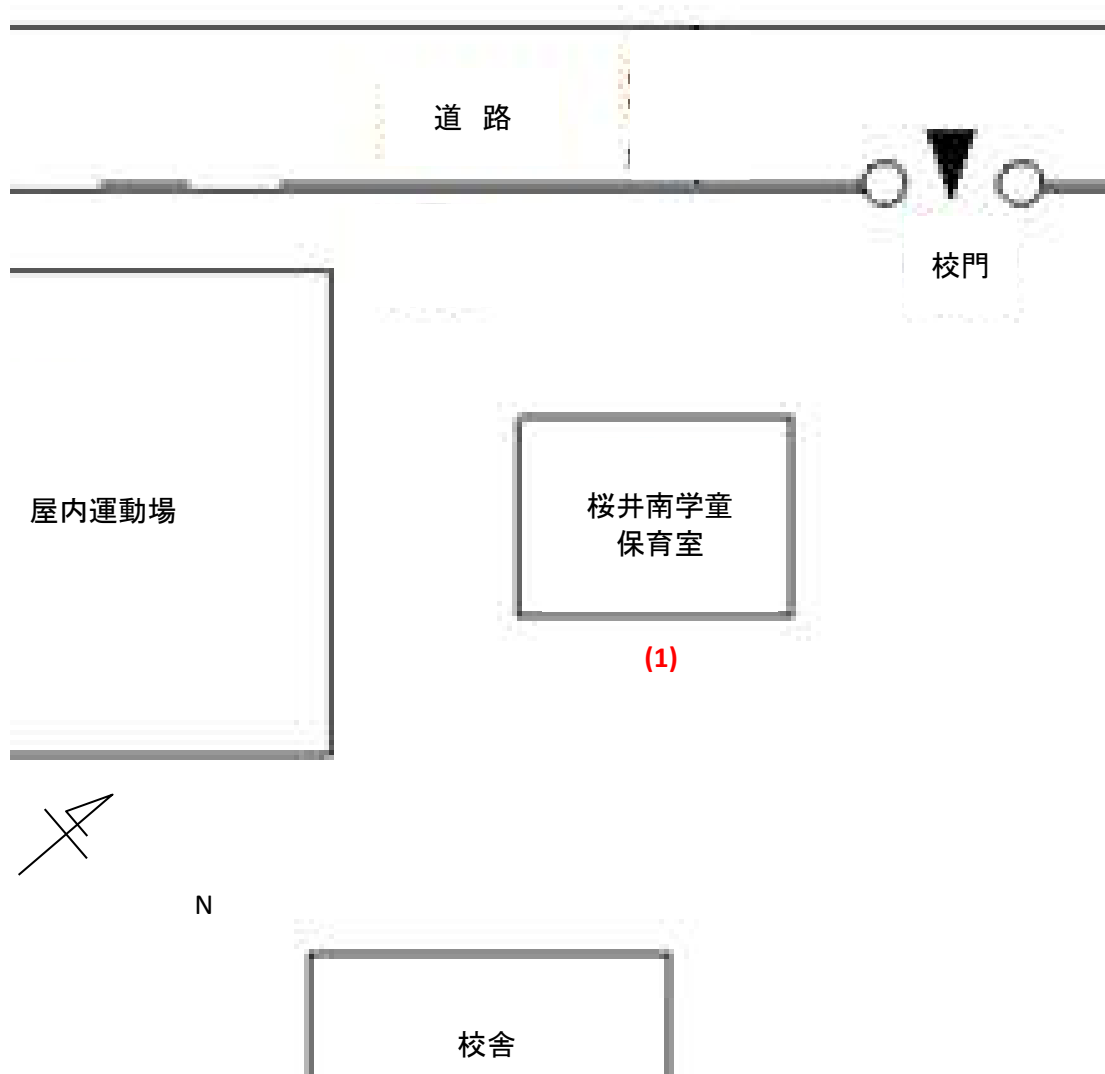

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.05	0.05	0.05