

増林学童保育室(065)


測定場所：増林学童保育室

住所：増林2-512

測定日時：平成28年10月18日（火曜）
14時8分～14時13分

測定者：学校管理課

天気：晴れ

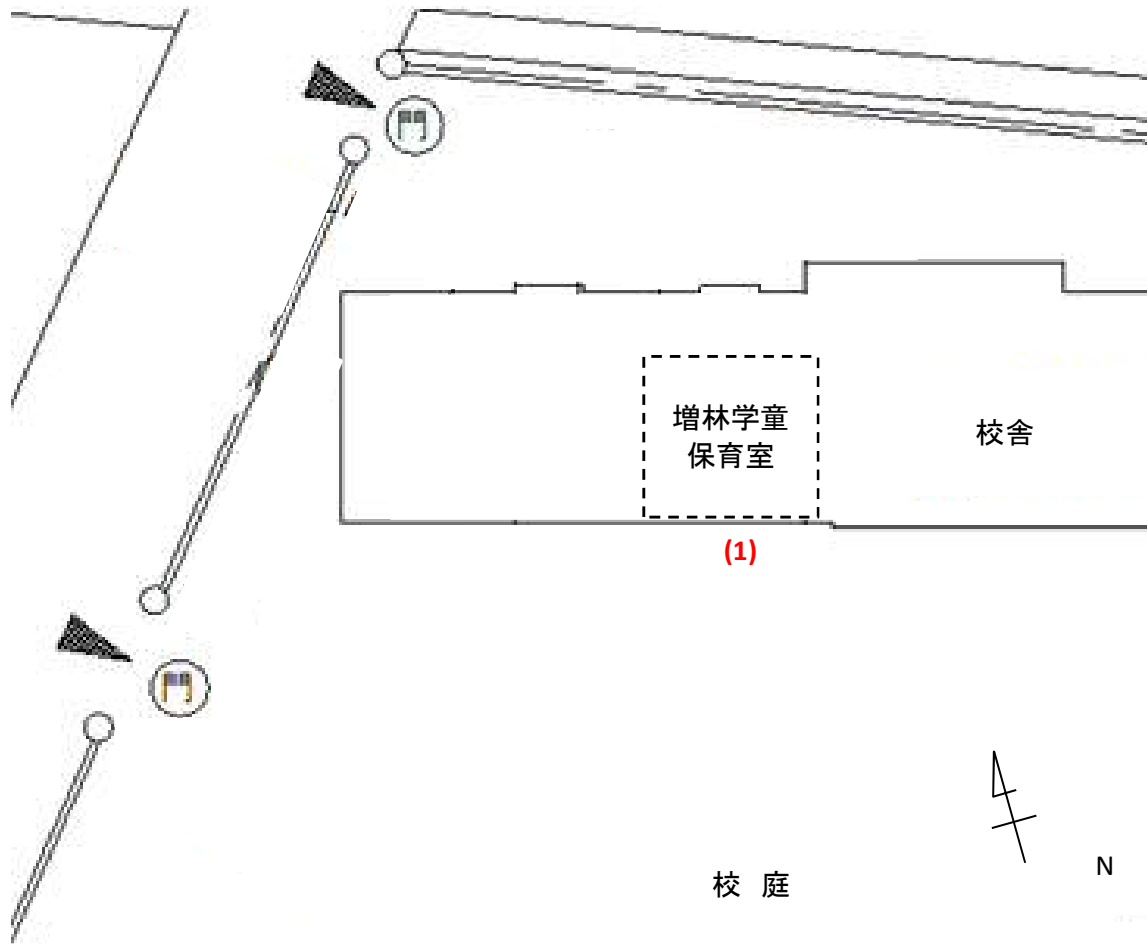

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.08	0.07	0.08