

大間野学童保育室(067)


測定場所：大間野学童保育室

住所：大間野町2-115

測定日時：平成 28 年 10 月 4 日（火曜）
10 時 25 分～10 時 30 分

測定者：環境政策課

天気：晴れ

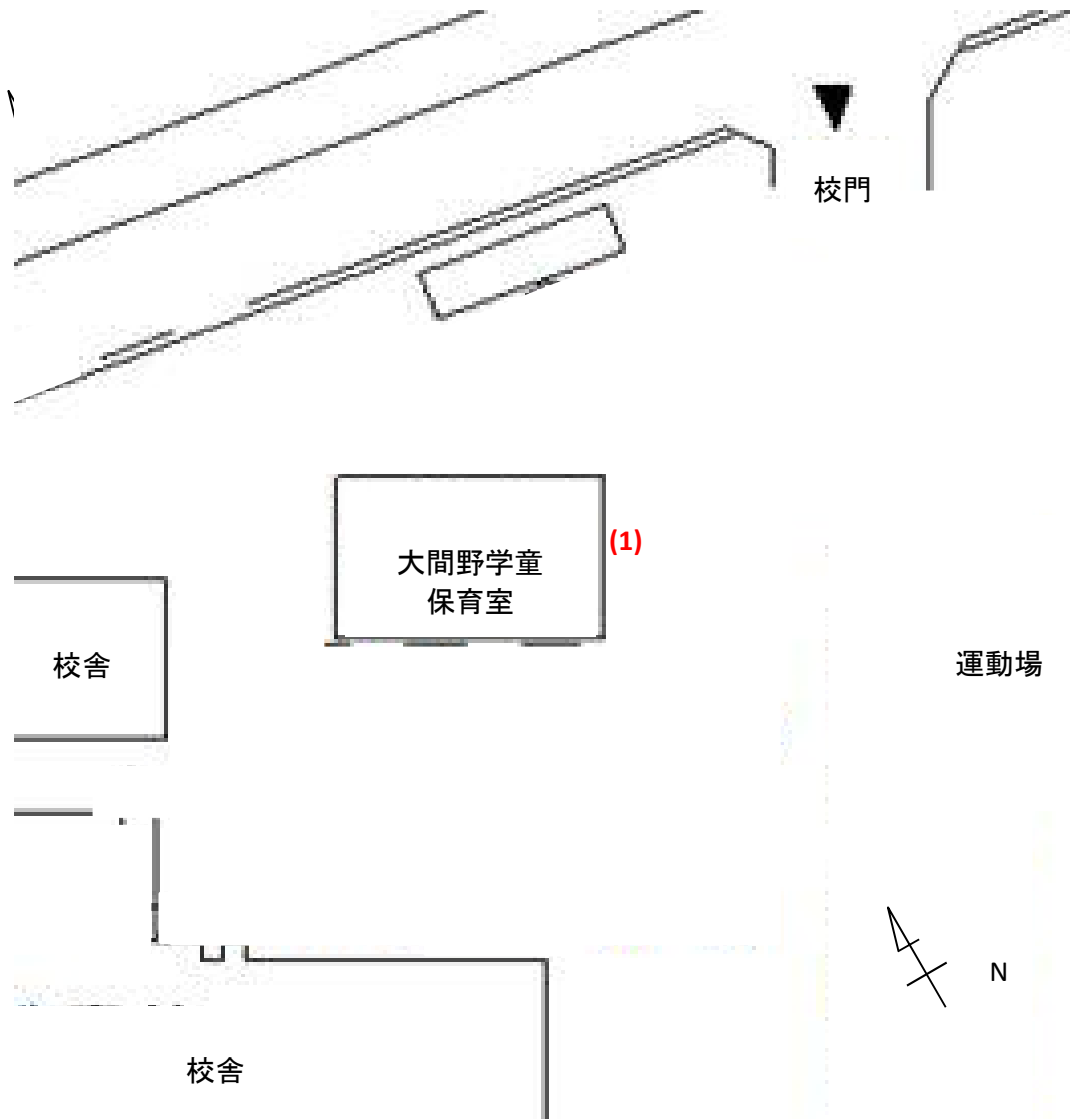

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.07	0.07	0.06