

荻島学童保育室(074)

測定場所：荻島学童保育室


住所：南荻島185-1

測定日時：平成28年10月6日（木曜）

14時30分～14時35分

測定者：環境政策課

天気：晴れ

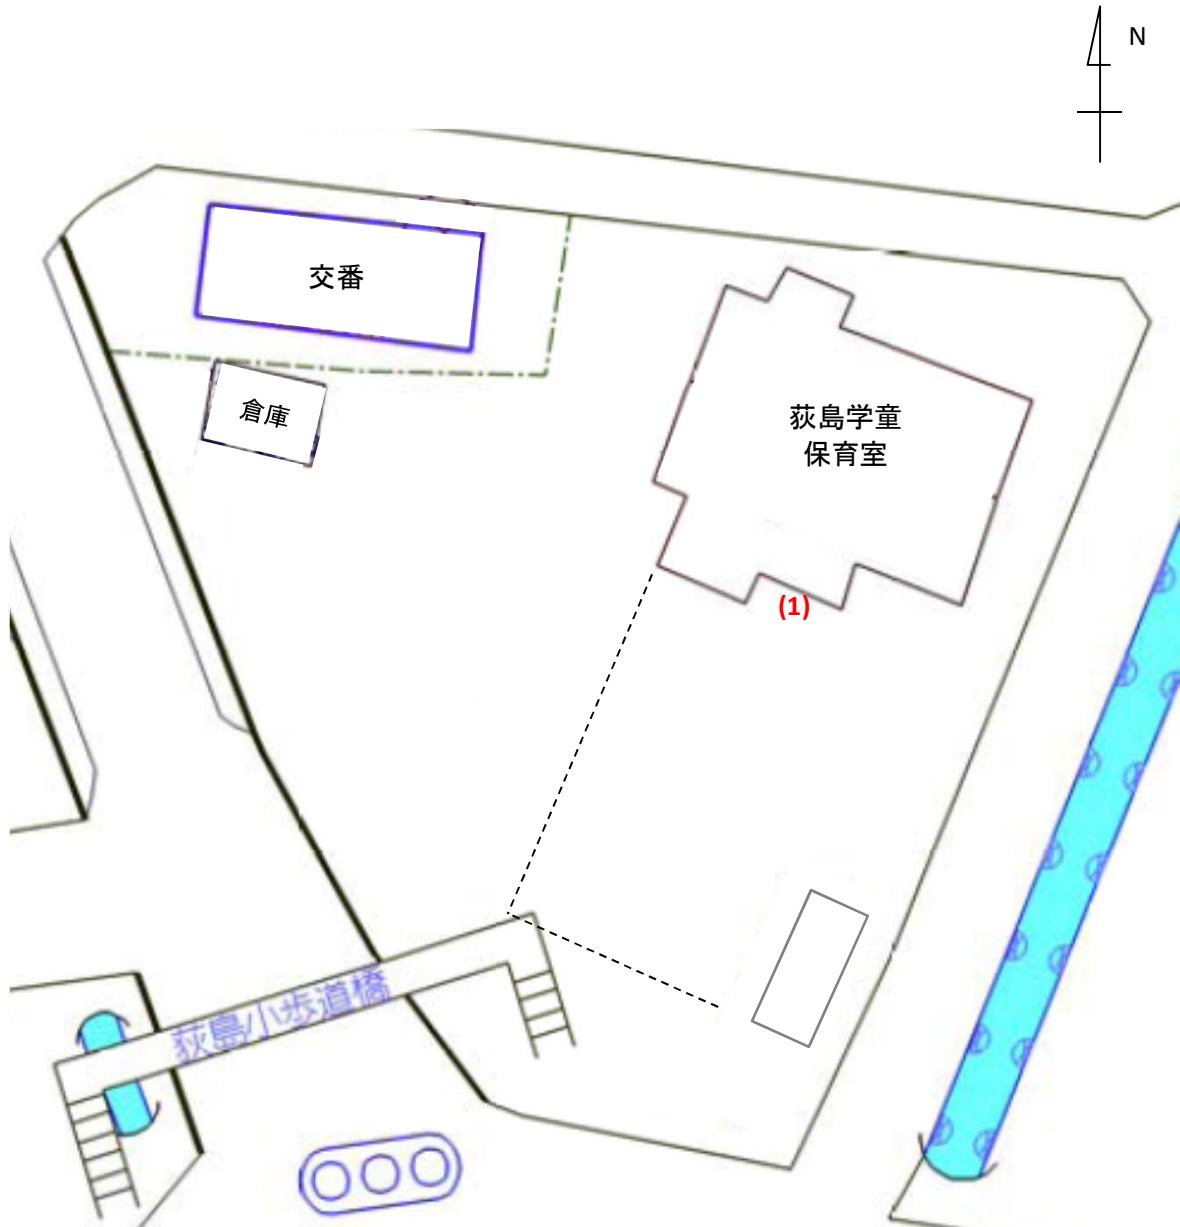

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.06	0.06	0.06